


蒸し器設置上の注意事項

(G)

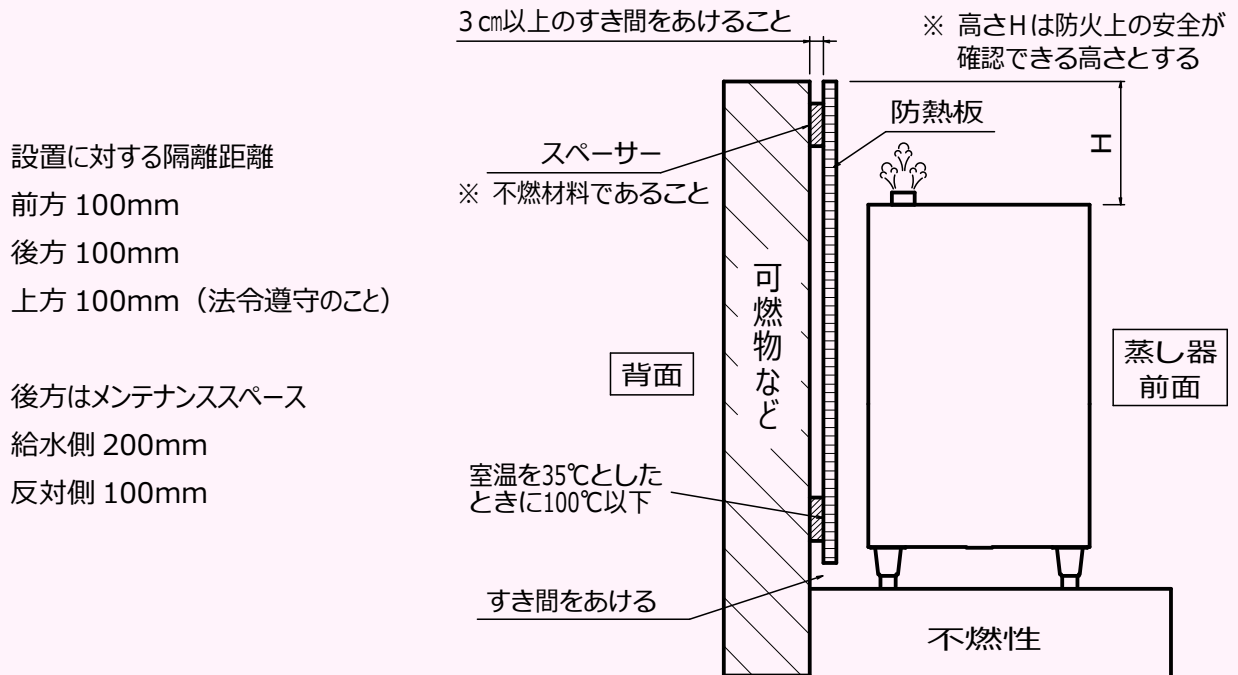

設置

本器の据付位置は背面の壁から 100mm 程度離して設置してください。給水側は給水タンクの側面から 200mm 程度、反対側は取手より 100mm 程度離して設置してください。

点検清掃を行なう際には、上台を持上げて架台から降ろしますので、余裕をもったスペースの設置をお奨めいたします。

フードは本体外形寸法（機種で異なる）の間口・奥行の寸法を四方に 100mm 大きくお取りください。架台の水平は水槽に少し水を張り、アジャスト脚 4 本の伸縮で調整してください。

給水・排水配管工事（給水 15A、排水 25A または 40A）

給水・排水配管接続は有資格者の工事をお奨めいたします。

排水は排水コックから熱湯が出ますので配管工事を推奨します。配管は必ず下り勾配で、耐熱性の材質のものをご使用ください。給水管接続は飲用に支障のない管材料を使用してください。

ガス接続工事 <設置業者様へ>

業務用ガス器具の設置の詳細は「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」（日本ガス機器検査協会刊）に基づいて行ってください。

本器のバーナは業務用です。ガス接続工事は安全のために「ガス事業者」に依頼するか有資格者による工事が法律で定められています。工事に不備がありますと事故の原因になることがありますので、必ず専門業者にご相談ください。